

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
(ООО «НТЦ «Фотометрия»)
127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр 1, пом 1, ком 1.
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «Фотометрия»
(ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»)
127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, строение 1
тел.: +7 (495) 223-32-85, e-mail: ntc@fotometriya.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ГГ01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

ООО «НТЦ «Фотометрия»

А.В. Овчинников

подпись

17 декабря 2021 г.

дата утверждения и выдачи протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 095-21-св

Наименование образца испытаний:	прожектор светодиодный
Тип или модель образца:	LPR-023-0-65K-200
Заводской номер образца:	б/н
Условный номер образца:	21-262
Наименование организации изготовителя*:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Юридический адрес изготовителя*:	Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901
Фактический адрес изготовителя*:	информация не предоставлена
Наименование организации заказчика*:	ООО «Орион»
Юридический адрес заказчика*:	143002, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д.80Б, 2 эт., ком. 213б
Фактический адрес заказчика*:	143002, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д.80Б, 2 эт., ком. 213б
Телефон заказчика*:	8 (495) 739-25-65
Дата получения образца:	15 декабря 2021 г.
Дата проведения испытаний:	15 декабря 2021 г.
Место проведения испытаний:	ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия», 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1
Условия проведения испытаний:	
Температура окружающего воздуха	от плюс 26,10 °С до плюс 26,15 °С;
Относительная влажность воздуха	от 47,8 % до 48,0 %;
Атмосферное давление	от 100,16 кПа до 100,17 кПа;
Напряжение электропитания	230,04 В;
Частота электропитания	49,997 Гц.
Техническое описание образца:	
Коэффициент мощности	0,9891

* информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний образца приведены в таблице 1 и на рисунках 1 — 3.

Таблица 1

Наименование показателя (характеристика), единицы измерения		Результат испытаний	Метод испытаний
Суммарный световой поток, лм		19 975	п. 10.3.2 ГОСТ Р 54350-2015
Коэффициент пульсации освещенности, %		100	пп. 5, 6 ГОСТ 33393-2015
Коррелированная цветовая температура (измеренное значение), К		6 361	п. 10.13 ГОСТ Р 54350-2015
Коррелированная цветовая температура (номинальное значение), К		6 500	
Координаты цветности	х	0,3141	
	у	0,3399	
Индекс цветопередачи		72	п. 7, Приложение Е ГОСТ Р 55703-2013
Потребляемая мощность, Вт		189,33	п. 5, Приложение Б ГОСТ Р 55702-2013
Потребляемый ток, А		0,8321	
Световая отдача светильника, лм/Вт		105,50	п. 10.12 ГОСТ Р 54350-2015
Имя IES файла		21-262.ies	п. 10.2.4 ГОСТ Р 54350-2015

Примечание 1 — Измерение распределения силы света проводилось в фотометрической системе С_у согласно приложению Г ГОСТ Р 54350-2015.

Примечание 2 — Коррелированная цветовая температура, координаты цветности, индекс цветопередачи определены в направлении оптической оси осветительного прибора.

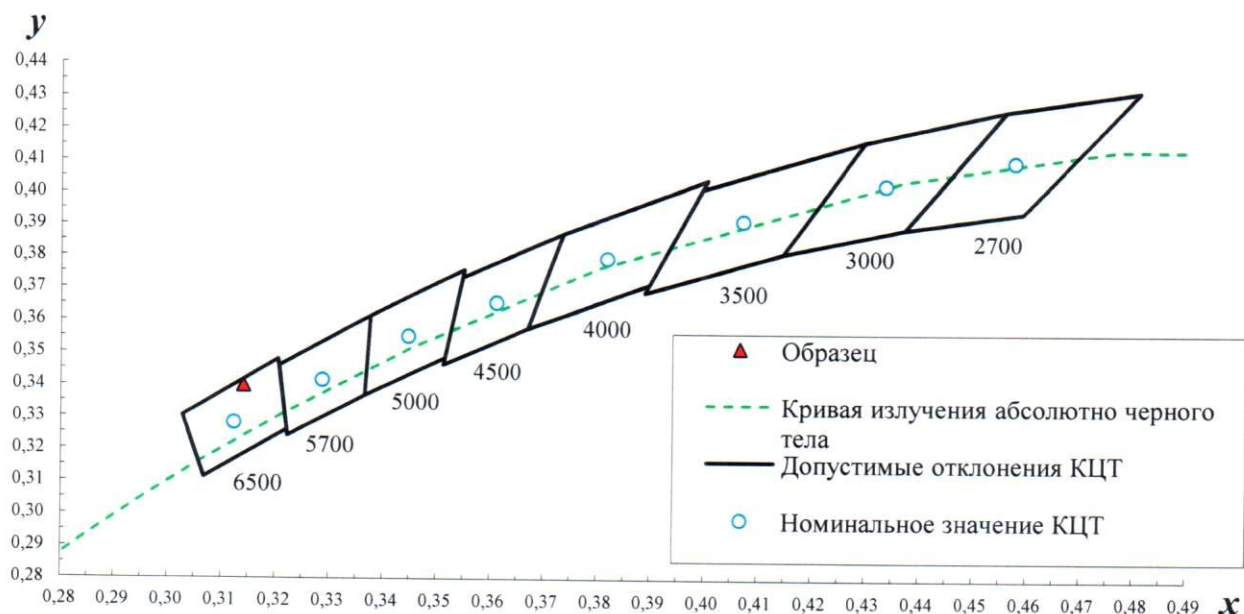


Рисунок 1 – Положение образца на графике цветностей МКО 1931 г.

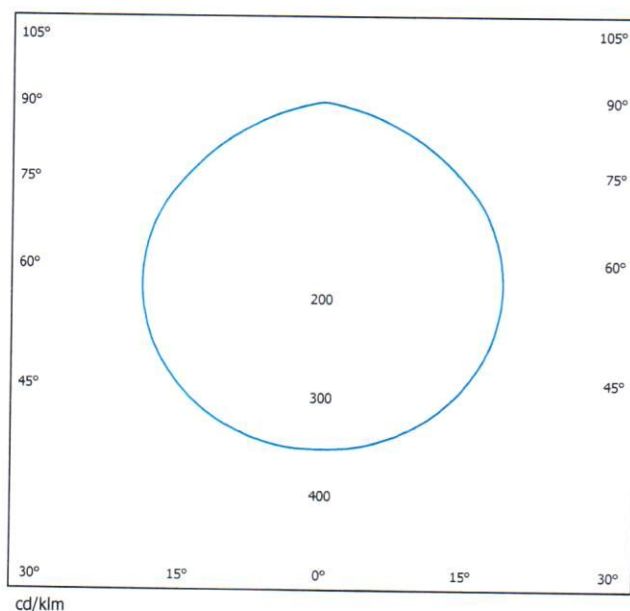


Рисунок 2 – График КСС образца в полярных координатах

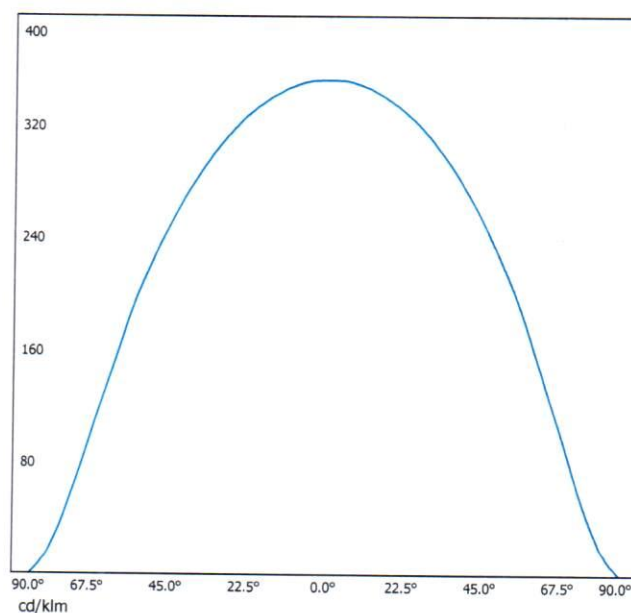


Рисунок 3 – График КСС образца в декартовых координатах

Протокол испытаний содержит следующие приложения:

Приложение А А.1 Фотографии образца и его маркировки

Приложение Б Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

А.1 Фотографии образца и его маркировки

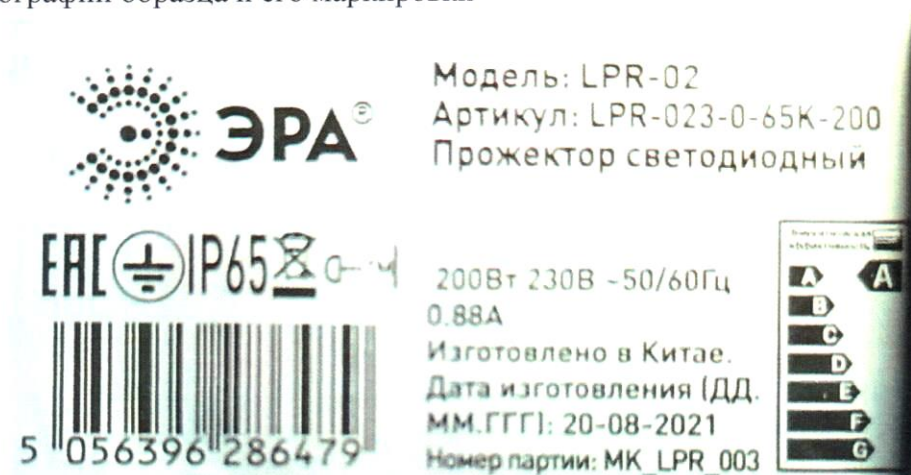


Рисунок А.1 – Фотография маркировки образца

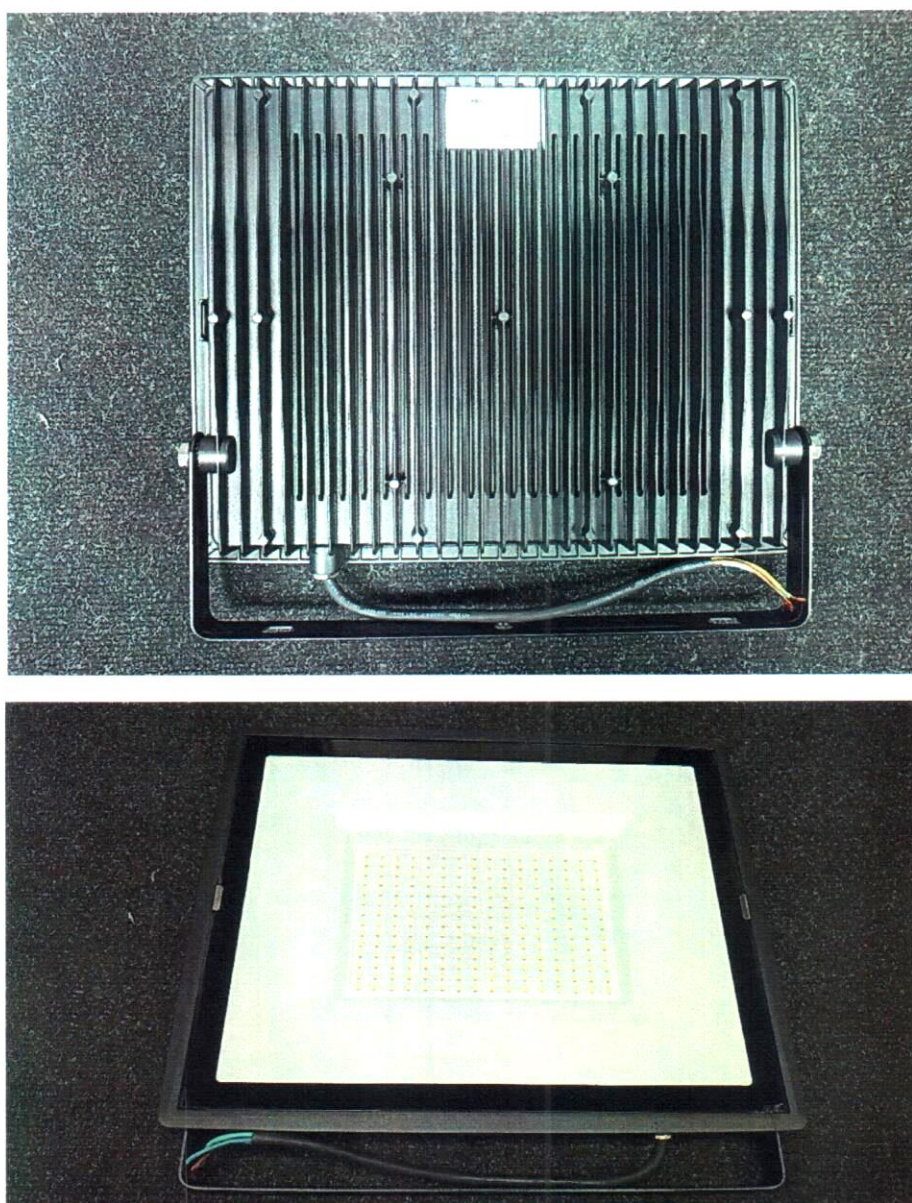


Рисунок А.2 – Фотографии образца

Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Таблица Б.1

Наименование	Тип	Заводской номер	Инвентарный номер	Поверка (аттестация, калибровка) до
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения	ГФУ-23	б/н	0001	09.06.2023
Двухкоординатный гониометр	ДГ-360	б/н	0029	09.06.2023
Фотодатчик (фотометрическая головка)	ГФ6-1	1110	0045	20.07.2022
Спектрорадиометр	GL Spectis 8.0 GLX 80	20121101	0076	30.11.2022
Измеритель мощности цифровой	WT310	C3RM30004E	0151	22.08.2026
Источник питания переменного тока	APS-9501	GEN852710	0025	25.01.2022
Измеритель параметров микроклимата	Метеоскоп-М	512221	0168	21.03.2023
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 3 (еЛайт03)	02925-20	0161	14.07.2022
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 1 (еЛайт01)	еЛайт03: 02057-16	0149	20.09.2022
		БОИ-01: 00745-16		
Дальномер лазерный	Leica DISTO D3a	813210320	0113	28.11.2022
Мультиметр	APPA-505	N88051716	0158	18.03.2022

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

б/н – без номера;

КСС – кривая силы света;

КЦТ – коррелированная цветовая температура.

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

Протокол оформлен в двух идентичных экземплярах: один экземпляр для заказчика и один экземпляр для ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия».

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания. Лаборатория не осуществляет отбора образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов, а также информацию, предоставленную заказчиком.

Частичное или полное воспроизведение содержания протокола любыми способами запрещается без письменного разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

Инженер – испытатель

испытания провел и оформил протокол



В.В. Пешехонов

подпись

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА